

Dla użytkownika

Instrukcja obsługi



ecoTEC plus

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

PL

Wydawca / producent

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	3	B	Rozpoznawanie i usuwanie usterek	16
1.1	Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami	3	C	Uzdatnianie wody w zależności od jej twardości i pojemności instalacji	16
1.2	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	3	D	Skrócona instrukcja obsługi	17
1.3	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4	Indeks	18	
1.4	Znak CE	5			
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji	6			
2.1	Przestrzeganie dokumentów dodatkowych	6			
2.2	Przechowywanie dokumentów	6			
2.3	Zakres stosowalności instrukcji	6			
3	Opis produktu	6			
3.1	Numer seryjny.....	6			
3.2	Budowa produktu.....	6			
3.3	Otwieranie osłony przedniej	6			
3.4	Przegląd elementów obsługowych	6			
3.5	Cyfrowy system informacji i analizy (DIA)	7			
4	Obsługa	7			
4.1	Zasada obsługi	7			
4.2	Ekran podstawowy.....	8			
4.3	Poziomy obsługi.....	8			
5	Eksploatacja	8			
5.1	Wymagania dotyczące miejsca ustawienia	8			
5.2	Uruchomienie produktu	9			
5.3	Ustawianie temperatury zasilania instalacji grzewczej.....	10			
5.4	Ustawianie temperatury ciepłej wody	10			
5.5	Wyłączanie funkcji produktu	11			
5.6	Ochrona instalacji grzewczej przed mrozem	11			
5.7	Odczyt komunikatów o przeglądach.....	11			
6	Usuwanie usterek	12			
6.1	Odczyt komunikatów usterek.....	12			
6.2	Rozpoznawanie i usuwanie usterek	12			
6.3	Usuwanie usterki zapłonu.....	12			
7	Funkcje dodatkowe	12			
7.1	Funkcje w menu.....	12			
7.2	Ustawianie języka	13			
8	Pielęgnacja i konserwacja	13			
8.1	Zawarcie umowy konserwacyjnej	13			
8.2	Pielęgnacja produktu	13			
8.3	Sprawdzanie przewodu odpływowego kondensatu i leja odpływowego	13			
9	Wycofanie z eksploatacji	13			
9.1	Ostateczne wycofanie produktu z eksploatacji	13			
10	Recykling i usuwanie odpadów	13			
10.1	Usuwanie opakowania.....	13			
10.2	Usuwanie produktu i wyposażenia	13			
11	Gwarancja i serwis	13			
11.1	Gwarancja.....	13			
11.2	Serwis techniczny	13			
Załącznik	15				
A	Przegląd struktury menu	15			



1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze



Niebezpieczeństwo!

Bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała



Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1.2.1 Instalacja tylko przez instalatora

Instalacja, przeglądy, konserwacja i naprawa produktu oraz korekta ustawień gazu są czynnościami zastrzeżonymi dla instalatorów.

1.2.2 Niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą obsługą

Niefachowa obsługa może spowodować powstawanie nieprzewidywalnych, niebezpiecznych sytuacji.

- ▶ Starannie przeczytać niniejszą instrukcję.
- ▶ Podczas wszystkich czynności wykonywanych przy produkcji, przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń.
- ▶ Podczas pracy z produktem przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.

1.2.3 Zagrożenie życia wskutek ulatniania się gazu

Błędy w instalacji, uszkodzenia, niefachowe obchodzenie się lub niedopuszczalne miejsce ustawienia itp. może spowodować ulatnianie się gazu, a wskutek tego niebezpieczeństwo zatrucia i wybuchu.

- ▶ Natychmiast opuścić pomieszczenia, w których wyczuwalny jest zapach gazu.
- ▶ Jeżeli jest to możliwe, otworzyć szeroko drzwi i okna i wytworzyć przeciąg.
- ▶ Nie używać otwartego płomienia (np. zapalniczek, zapałek).
- ▶ Nie palić.
- ▶ Nie używać przełączników elektrycznych, gniazdek elektrycznych, dzwonek, telefonów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych w budynku.
- ▶ Zamknąć zawór odcinający przy liczniku gazu lub zawór główny.

- ▶ Jeżeli jest to możliwe, zamknąć zawór odcinający gazu przy produkcji.
- ▶ Ostrzec mieszkańców krzykiem lub stukaniem.
- ▶ Opuścić budynek.
- ▶ W przypadku słyszalnego ulatniania się gazu, niezwłocznie opuścić budynek i uniemożliwić wstęp do niego osobom trzecim.
- ▶ Spoza budynku wezwać policję i straż pożarną.
- ▶ Powiadomić pogotowie gazownicze korzystając z telefonu znajdującego się poza budynkiem.

1.2.4 Zagrożenie życia wskutek zablokowanych lub nieszczelnych kanałów spalinowych

Błędy w instalacji, uszkodzenia, manipulacje, niedopuszczalne miejsca instalacji itp. mogą spowodować ulatnianie się spalin i zatrucia.

- ▶ Nie dokonywać jakichkolwiek zmian w całym układzie spalinowym.

W przypadku zapachu spalin w budynkach:

- ▶ Otworzyć szeroko wszystkie dostępne drzwi i okna i zapewnić przeciąg.
- ▶ Wyłączyć produkt.
- ▶ Powiadomić specjalistyczny zakład.

1.2.5 Zagrożenie życia podczas pracy z wymontowaną pokrywą przednią

W przypadku nieszczelności produktu, mogą wydostawać się spaliny powodujące zatrucia.

- ▶ Eksploatować produkt wyłącznie z zamkniętą pokrywą przednią.

1.2.6 Zagrożenie życia spowodowane substancjami wybuchowymi i łatwopalnymi

Łatwopalne mieszaniny gazu i powietrza wiążą się z niebezpieczeństwem wybuchu.

- ▶ Nie stosować ani nie przechowywać substancji wybuchowych lub łatwopalnych (np. benzyny, papieru, farb) w kotłowni, w której zamontowany jest produkt.

1.2.7 Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających

Brak urządzeń zabezpieczających (np. zaworu bezpieczeństwa, naczynia przeponowego) może spowodować oparzenia zagrażające życiu oraz inne obrażenia, np. wskutek wybuchu.

- ▶ Poprosić instalatora o objaśnienie działania oraz położenia urządzeń zabezpieczających.

1.2.8 Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą użytkową

W miejscach poboru ciepłej wody użytkowej, przy temperaturach ciepłej wody użytkowej przekraczających 60 °C istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Małe dzieci lub osoby starsze mogą być zagrożone nawet przy niższych temperaturach.

- ▶ Dobrać temperaturę bezpieczną dla wszystkich domowników.



1.2.9 Niebezpieczeństwo spowodowane zmianą w otoczeniu produktu

W przypadku wprowadzenia zmian w otoczeniu produktu, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich lub zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne.

- ▶ Pod żadnym pozorem nie dezaktywować urządzeń zabezpieczających.
- ▶ Nie manipulować przy urządzeniach zabezpieczających.
- ▶ Nie niszczyć elementów ani nie usuwać z nich plomb. Do wprowadzania zmian w częściach plombowanych są upoważnieni wyłącznie autoryzowani instalatorzy i serwis fabryczny.
- ▶ Nie wprowadzać żadnych zmian:
 - przy produkcji
 - przy przewodach doprowadzających gaz, powietrze do spalania, wodę i prąd
 - przy całym układzie spalinowym
 - przy całym układzie odprowadzania kondensatu
 - przy zaworze bezpieczeństwa oraz przewodach odpływowych
 - przy częściach budynków, które miały wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji produktu.

1.2.10 Szkody spowodowane przez mróz w wyniku zbyt niskiej temperatury pokojowej

W przypadku zbyt nisko ustawionej temperatury pokojowej, nawet w pojedynczych pomieszczeniach, istnieje ryzyko uszkodzenia części instalacji grzewczej przez mróz.

- ▶ Koniecznie przestrzegać rozdziału Wskazówki dotyczące ochrony przed mrozem (→ strona 11).

1.2.11 Ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez mróz wskutek awarii zasilania

W przypadku awarii zasilania elektrycznego, części instalacji grzewczej mogą zostać uszkodzone przez mróz.

- ▶ Jeżeli produkt ma być gotowy do pracy w przypadku awarii zasilania, należy skonsultować się z instalatorem i zainstalować agregat prądu awaryjnego.

1.2.12 Uszkodzenia przez mróz w wyniku wyłączenia produktu

Jeżeli urządzenia zabezpieczające przed mrozem są nieaktywne, istnieje ryzyko uszkodzenia produktu. Urządzenia zabezpieczające przed mrozem zamontowane w produkcie są aktywne wyłącznie, gdy produkt jest podłączony do zasilania elektrycznego i włączony.

- ▶ Nie odłączać produktu od instalacji elektrycznej.
- ▶ Pozostawić włącznik / wyłącznik w pozycji „Wł.”.
- ▶ Pozostawić otwarty zawór odcinający gazu.

1.2.13 Uszkodzenia spowodowane korozją wskutek zanieczyszczenia chemicznego powietrza do spalania oraz powietrza w kotłowni

Aerozole, rozpuszczalniki, środki czyszczące zawierające chlor, farby, kleje, związki amoniaku, pyły itp. mogą w przypadku niekorzystnych warunków spowodować korozję produktu oraz układu powietrzno-spalinowego.

- ▶ Nie stosować żadnych sprayów, rozpuszczalników, środków czyszczących zawierających chlor, farb, klejów itp. w otoczeniu produktu.
- ▶ Jeżeli produkt ma być eksploatowany w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, np. salon fryzjerski, lakiernia, warsztat stolarski, pralnia itp., należy zamontować go w oddzielnej kotłowni, w której powietrze do spalania nie będzie zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

1.2.14 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i ryzyko strat materialnych wskutek niefachowej lub nieterminowej konserwacji i naprawy

Nieterminowa lub niefachowa konserwacja może spowodować, że eksploatacja produktu będzie niebezpieczna.

- ▶ Natychmiast zlecać usunięcie usterek i szkód mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo.
- ▶ Nigdy nie przeprowadzać samodzielnie prac konserwacyjnych lub napraw przy produkcji.
- ▶ Zlecać tego rodzaju czynności instalatorowi.
- ▶ Przestrzegać przepisowych cykli konserwacji.

1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich lub zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne.

Ten produkt nie może być obsługiwany przez osoby o ograniczonych predyspozycjach fizycznych, zmysłowych i czuciowych (w tym dzieci) ani przez osoby niedysponujące wystarczającym doświadczeniem lub wiedzą, chyba że pozostają one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, lub otrzymały od niej wskazówki, jak korzystać z produktu.

Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Produkt jest urządzeniem grzewczym przeznaczonym do zamkniętych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- przestrzeganie dołączonych instrukcji eksploatacji, instalacji i konserwacji produktu oraz wszystkich innych podzespołów układu
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem.

Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Zastosowanie produktu w pojazdach, np. przyczepach lub samochodach kempingowych, jest niezgodne z przeznaczeniem.

Za pojazdy nie są uznawane obiekty zainstalowane w sposób trwały w określonym miejscu i niewyposażone w koła (tzw. montaż stacjonarny).



1.4 Znak CE



Znak CE dokumentuje, że produkt zgodne z tabliczką znamionową spełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw.

2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2.1 Przestrzeganie dokumentów dodatkowych

- ▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi dołączonych do podzespołów układu.

2.2 Przechowywanie dokumentów

- ▶ Zachować niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe do późniejszego wykorzystania.

2.3 Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla następujących urządzeń grzewczych, zwanych poniżej „produktem”:

Typy i numery katalogowe ecoTEC plus

VU INT 806/5-5	0010010763
VU INT 1006/5-5	0010010776
VU INT 1206/5-5	0010010788

Numer katalogowy artykułu wchodzi w skład kodu o nazwie numer seryjny (→ strona 6).

3 Opis produktu


3.1 Numer seryjny

Numer katalogowy rozpoczyna się od siódmej a kończy na szesnastej cyfrze numeru seryjnego.

Numer seryjny znajduje się na tabliczce znajdującej się za osłoną przednią w plastikowej kieszeni przy spodzie produktu. Można go też wyświetlić na wyświetlaczu, „Wyświetlanie numeru seryjnego i katalogowego” (→ strona 12).

3.2 Budowa produktu

Widok z przodu

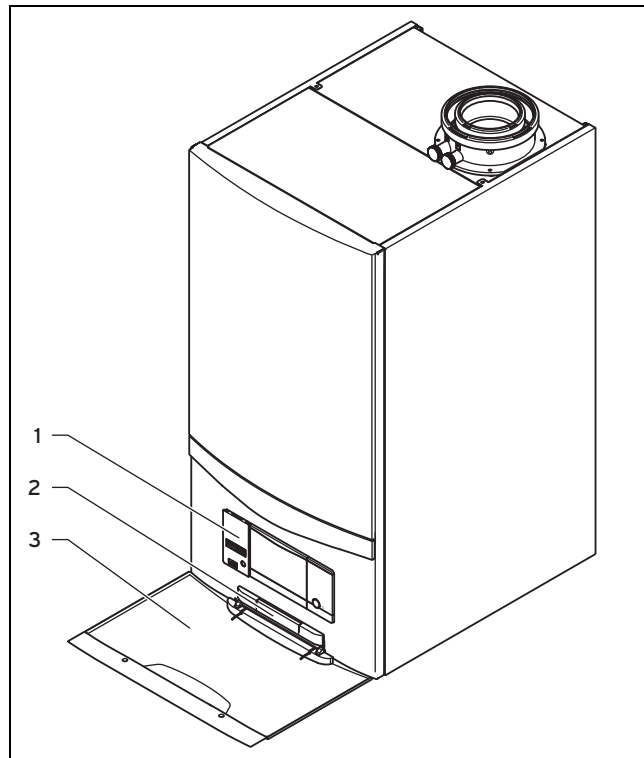


- 1 Elementy obsługi
- 2 Tabliczka z numerem seryjnym umieszczona z tyłu
- 3 Osłona przednia

3.3 Otwieranie osłony przedniej

1. Chwycić wewnętrzną część osłony przedniej.
2. Odchylić osłonę przednią w dół.

3.4 Przegląd elementów obsługowych

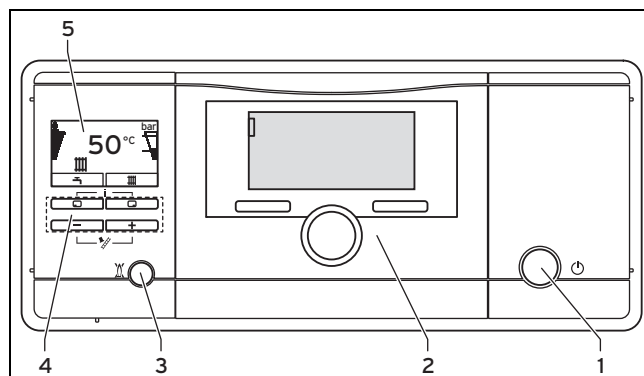

- 1 Włącznik / włącznik
- 2 Wbudowany regulator (wyposażenie dodatkowe)
- 3 Przycisk Reset
- 4 Przyciski obsługowe
- 5 Wyświetlacz

Cyfrowy system informacji i analizy (DIA) składający się z następujących elementów:

3.5 Cyfrowy system informacji i analizy (DIA)


Produkt jest wyposażony w cyfrowy system informacji i analizy (system DIA). System informuje o stanie eksploatacyjnym produktu i ułatwia usuwanie usterek.

Podświetlenie wyświetlacza włącza się, gdy

- produkt zostanie włączony lub
- gdy produkt jest włączony i zostanie naciśnięty któryś z przycisków systemu DIA. Naciśnięcie tego przycisku początkowo nie uruchamia żadnej innej funkcji.

Podświetlenie gaśnie po ok. jednej minucie, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Elementy obsługowe systemu DIA

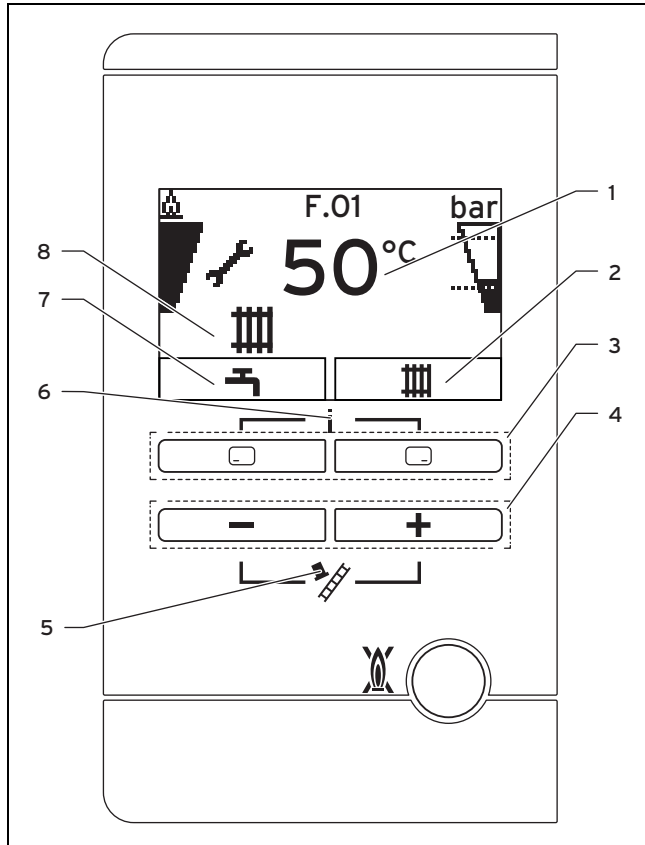

- | | |
|---|--|
| 1 Aktualna temperatura zasilania instalacji grzewczej, tryb pracy, kod usterki lub informacje uzupełniające | 4 Przycisk i |
| 2 Aktualne przypisanie prawego przycisku wyboru | 5 Tryb kominiarza (tylko dla kominiarzy!) |
| 3 Lewe i prawe przyciski wyboru | 6 Dostęp do menu z dodatkowymi informacjami |
| | 7 Aktualne przypisanie lewego przycisku wyboru |
| | 8 Aktywny stan roboczy |

3.5.1 Wskazywane symbole

Symbol	Znaczenie	Objaśnienie
	Prawidłowa praca palnika	Palnik wł.
	Aktualny stopień modulacji palnika	

Symbol	Znaczenie	Objaśnienie
	Chwilowe ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej Przerwane linie oznaczają dopuszczalny zakres.	<ul style="list-style-type: none"> – Włączona na stałe: ciśnienie napełnienia w dopuszczalnym zakresie. – Miga: ciśnienie napełnienia poza dopuszczalnym zakresem.
	Tryb ogrzewania aktywny	<ul style="list-style-type: none"> – Włączona na stałe: zapotrzebowanie ciepła trybu ogrzewania – Miga: palnik w trybie ogrzewania
	Przygotowywanie ciepłej wody aktywne	<ul style="list-style-type: none"> – Włączona na stałe: odblokowany przedział czasowy dla przygotowywania ciepłej wody użytkowej – Miga: zasobnik ciepłej wody użytkowej jest ogrzewany, palnik jest włączony
	Wymagana jest konserwacja	Informacje dotyczące komunikatu o przeglądach są podane w „Monitoringu”.
	Tryb letni aktywny Tryb ogrzewania jest wyłączony	
	Czas blokady palnika aktywny	Zapobiega częstemu włączaniu i wyłączaniu (zwiększa trwałość produktu).
 F.XX	Usterka produktu	Pojawia się zamiast ekranu podstawowego, ew. komunikat tekstowy z objaśnieniem.

4 Obsługa

4.1 Zasada obsługi

Produkt można obsługiwać przyciskami wyboru oraz przyciskami plus / minus.

Oba przyciski wyboru są wyposażone w tzw. funkcję kontekstową, tzn. ich funkcja może się zmieniać.

Jeżeli np. w „ekranie podstawowym” (→ strona 8), zostanie naciśnięty lewy przycisk wyboru , aktualna funkcja zmienia się z (temperatura ciepłej wody) na **Powrót**.

Przy pomocy :

- można przejść bezpośrednio do ustawień temperatury ciepłej wody
- można anulować zmianę wartości nastawczej lub aktywację trybu pracy
- można przejść w menu do wyższego poziomu wyboru.

Przy pomocy :

5 Eksploatacja

- można przejść bezpośrednio do ustawień temperatury zasilania instalacji grzewczej, wartości ciśnienia napełnienia instalacji grzewczej oraz aktywacji trybu komfortu
- można potwierdzić wartość nastawczą lub aktywować tryb pracy
- można przejść w menu do niższego poziomu wyboru


Naciskając jednocześnie  + :


- można przejść do Menu (→ strona 12).

Naciskając  lub :

- można przewijać między pozycjami menu,
- i zwiększać lub zmniejszać wybraną wartość nastawczą.


Wartości, które można ustawiać, zawsze migają.

Zmianę wartości trzeba zawsze potwierdzić. Dopiero potem zostaje zapisane nowe ustawienie. Za pomocą  w każdej chwili można przerwać wykonywaną czynność. Jeżeli przez ponad 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powraca do ekranu podstawowego.

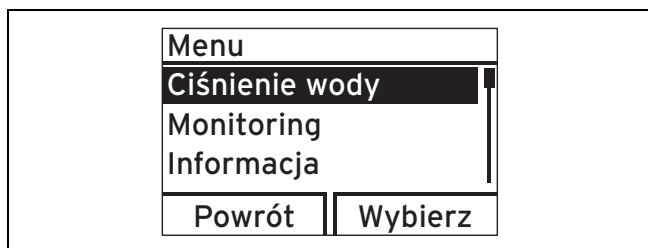

Zaznaczony obiekt jest widoczny na wyświetlaczu w postaci jasnego napisu na czarnym tle.


4.2 Ekran podstawowy

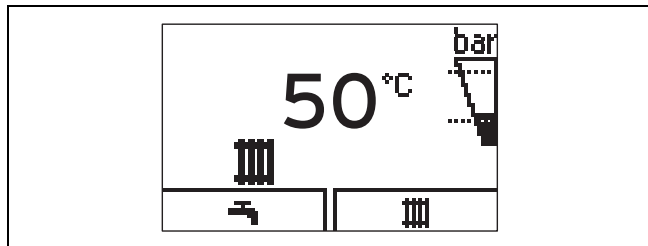

Na wyświetlaczu widoczny jest ekran podstawowy z aktualnym stanem produktu. Po naciśnięciu przycisku wyboru, na wyświetlaczu ukazuje się aktywna funkcja.

To, które funkcje są dostępne, zależy od tego, czy do produktu jest podłączony regulator.

Do ekranu podstawowego można wrócić:

- naciskając  i wychodząc z poziomów wyboru
- nie naciskając przez ponad 15 minut żadnego przycisku.

Gdy tylko pojawia się komunikat usterki, ekran podstawowy przełącza się na komunikat usterki.


4.3 Poziomy obsługi

W produkcie występują dwa poziomy obsługi.

Poziom obsługi dla użytkownika wskazuje najważniejsze informacje i umożliwia ustawienia niewymagające specjalnych umiejętności.

Poziom obsługi dla instalatora może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dysponujące fachową wiedzą i jest chroniony kodem. W tym miejscu instalator może ustawiać parametry dopasowane do instalacji.

4.3.1 Budowa menu

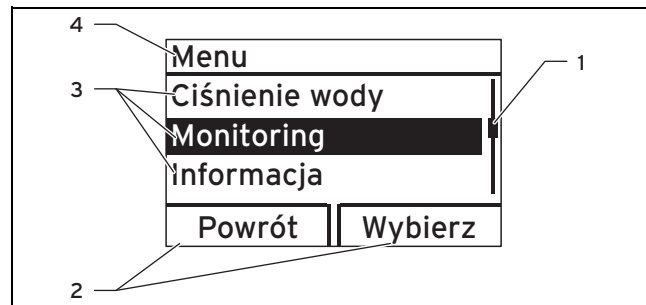

- 1 Pasek przewijania (widoczny tylko, jeżeli dostępnych jest więcej pozycji menu, niż te które mogą być wyświetlane jednocześnie na wyświetlaczu)
- 2 Aktualne przypisanie prawego i lewego przycisku wyboru (funkcja kontekstowa)
- 3 Pozycje poziomu wyboru
- 4 Nazwa poziomu wyboru

Menu składa się z dwóch poziomów wyboru.



Wskazówka

Ścieżka na początku rozdziału informuje, jak można przejść do tej funkcji. **Menu → Informacja → Dane kontaktowe.**

Przegląd struktury menu znajduje się w dokumencie Załącznik do niniejszej instrukcji eksploatacji (→ strona 15).

5 Eksploatacja

5.1 Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

5.1.1 Zabudowa w szafce

Zabudowa produktu w szafce podlega odpowiednim przepisom wykonawczym.


Aby zabudować urządzenie w szafce, należy zwrócić się do specjalistycznego zakładu. Pod żadnym pozorem nie obudowywać samodzielnie urządzenia.

5.2 Uruchomienie produktu

5.2.1 Otwieranie zaworów odcinających

1. Poprosić instalatora, który zainstalował produkt, o objaśnienie położenia oraz sposobu obsługi zaworów odcinających.
2. Otworzyć zawór odcinający gazu do oporu.
3. Sprawdzić, czy otwarte są zawory konserwacyjne zasilania i powrotu instalacji grzewczej, jeżeli są one zamontowane.

5.2.2 Włączanie produktu

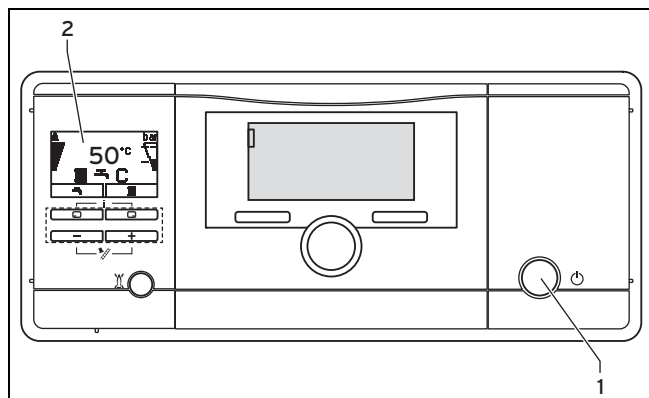

- ▶ Nacisnąć włącznik / wyłącznik (1).
 - ◁ Gdy produkt jest włączony, na wyświetlaczu pojawia się (2) „ekran podstawowy” (→ strona 8).

5.2.3 Kontrola ciśnienia napełnienia instalacji grzewczej



Wskazówka

Aby zapobiec eksploatacji instalacji grzewczej ze zbyt małą ilością wody oraz uniknąć ewentualnych szkód następczych, urządzenie wyposażone jest w czujnik ciśnienia oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia.


Aby instalacja grzewcza działała prawidłowo, ciśnienie napełnienia zimnej instalacji grzewczej musi wynosić co najmniej 0,1 MPa (1,0 bar) powyżej wymaganego ciśnienia napełnienia wynikającego z wysokości budynku. Np. w przypadku budynku o wysokości 10 m minimalne ciśnienie napełnienia wynosi 0,2 MPa (2,0 bar).

Z związku z tym należy skonsultować się z instalatorem.




Wskazówka

W przypadku nieosiągnięcia 0,1 MPa (1,0 bar) miga prawy wskaźnik słupkowy na wyświetlaczu oraz aktualne ciśnienie napełnienia.


Dodatkowo po ok. jednej minucie wyświetlany jest symbol .

Jeżeli ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej spada poniżej 0,05 MPa (0,5 bar), produkt zostaje wyłączony. Na wyświetlaczu naprzemiennie pojawia się komunikat usterki **F.22** oraz aktualne ciśnienie napełnienia.

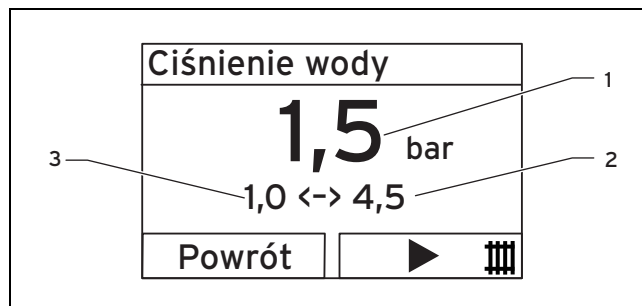

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Aktualne ciśnienie napełnienia | 3 Minimalne ciśnienie napełnienia |
|----------------------------------|-----------------------------------|

- | |
|------------------------------------|
| 2 Maksymalne ciśnienie napełnienia |
|------------------------------------|

1. Nacisnąć dwukrotnie .
 - ◁ Na wyświetlaczu pojawiają się wartości aktualnego ciśnienia napełnienia (1) oraz minimalnego (3) i maksymalnego (2) ciśnienia napełnienia.
2. Jeżeli ciśnienie napełnienia jest za niskie, należy dolać wody zgodnie z wskazówkami w rozdziale „Napełnianie instalacji grzewczej (→ strona 9)”.
 - ◁ Jeżeli wlewo wystarczającą ilość wody, wskazanie gaśnie samoczynnie po ok. 20 sekundach.
3. W przypadku częstszego spadku ciśnienia ustalić przyczynę utraty wody grzewczej i usunąć ją. Powiadomić o tym instalatora.

5.2.4 Napełnianie instalacji grzewczej



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych wskutek dużej wody grzewczej przyspieszającej korozję, zawierającej środki chemiczne lub o dużej twardości!

Nieodpowiednia woda grzewcza uszkadza uszczelki i przepony, zapycha części produktu, przez które przepływa woda, zapycha instalację grzewczą i powoduje jej głośną pracę. Woda grzewcza musi odpowiadać wartościom granicznym, w zależności od objętości instalacji, zgodnie z załączonym wykresem. W razie potrzeby trzeba uzdatnić wodę grzewczą. Dodatkowo obowiązują krajowe przepisy dotyczące uzdatniania wody.

- ▶ Napełniać instalację grzewczą wyłącznie wodą grzewczą odpowiedniej jakości.
- ▶ Z związku z tym należy skonsultować się z instalatorem.



Wskazówka

Instalator wpisuje do książki instalacji pierwsze napełnienie, ewentualne dodatkowe napełnienia oraz wyniki regularnej kontroli jakości wody.

5 Eksploatacja

1. Poprosić instalatora o wskazanie pozycji zaworu napełniającego.
2. Połączyć zawór napełniający z dopływem wody, w miarę możliwości z zaworem zimnej wody, zgodnie ze wskazówkami instalatora.
3. Otworzyć wszystkie zawory grzejników (zawory termostyczne) instalacji grzewczej.
4. Otworzyć zawór zimnej wody.
5. Powoli odkręcać zawór napełniania.
6. Dolewać wody, aż zostanie osiągnięte wymagane ciśnienie napełnienia.
7. Zamknąć zawór zimnej wody.
8. Odpowietrzyć wszystkie grzejniki.
9. Następnie sprawdzić ciśnienie napełnienia na wyświetlaczu.
10. W razie potrzeby jeszcze raz dolać wody.
11. Zamknąć zawór napełniania.
12. Powrócić do ekranu „ekran podstawowy” (→ strona 8).


5.3 Ustawianie temperatury zasilania instalacji grzewczej

5.3.1 Ustawianie temperatury zasilania instalacji grzewczej (bez podłączonego regulatora)



Wskazówka

Jeżeli do produktu nie jest podłączony zewnętrzny lub wewnętrzny regulator, należy ustawić temperaturę zasilania instalacji grzewczej zgodnie z poniższym opisem.

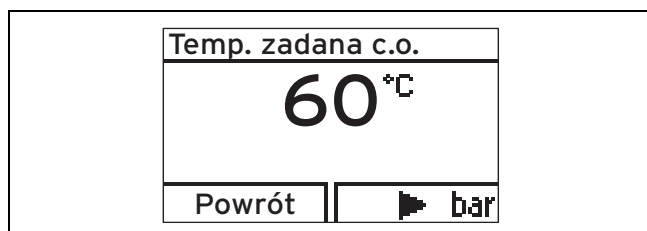

1. Nacisnąć (🚰).
- < Na wyświetlaczu pojawia się wartość zadana temperatury zasilania instalacji grzewczej.
2. Zmienić temperaturę zasilania instalacji grzewczej przy pomocy lub .
3. Potwierdzić zmianę przy pomocy (OK).



Wskazówka

Instalator dopasował ewentualnie maksymalną możliwą temperaturę.

5.3.2 Ustawianie temperatury zasilania instalacji grzewczej (podłączonym regulatorem)

- ▶ Jeżeli produkt jest wyposażony w regulator pogodowy lub regulator temperatury pokojowej, ustawić maksymalną temperaturę zasilania instalacji grzewczej na produkcji.
 - < Rzeczywista temperatura zasilania instalacji grzewczej będzie ustawiana automatycznie przez regulator.

5.4 Ustawianie temperatury ciepłej wody

Obowiązuje dla: VU z zasobnikiem



Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia wskutek bakterii Legionella

Jeżeli produkt jest używany do dogrzewania wody w instalacji przygotowywania ciepłej wody użytkowej wspomaganej solarnie, należy przestrzegać następujących zasad:

- ▶ Ustawić temperaturę ciepłej wody na co najmniej 60 °C.




Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych wskutek osadzania się kamienia!

Jeżeli twardość wody przekracza 3,57 mol/m³ (= 357 mg/l), istnieje ryzyko osadzania się kamienia.

- ▶ Ustawić temperaturę wody na maks. 50 °C.

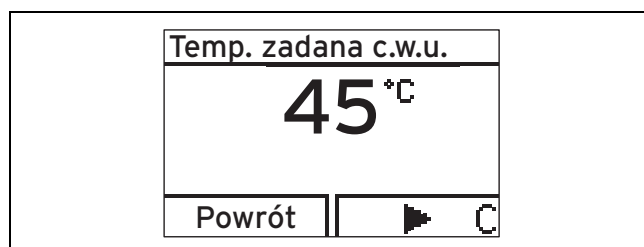

1. Nacisnąć (🚰).
 - < Na wyświetlaczu pojawia się migająco ustawiona temperatura zadana ciepłej wody.
2. Zmienić temperaturę ciepłej wody użytkowej przy pomocy lub .
3. Potwierdzić zmianę przy pomocy (OK).




Wskazówka

Jeżeli podłączony jest regulator, na którym można ustawić temperaturę ciepłej wody, można ustawić temperaturę ciepłej wody w produkcie na maksymalną dopuszczalną temperaturę.

5.5 Wyłączanie funkcji produktu


5.5.1 Wyłączanie przygotowywania ciepłej wody użytkowej

Obowiązuje dla: VU z zasobnikiem

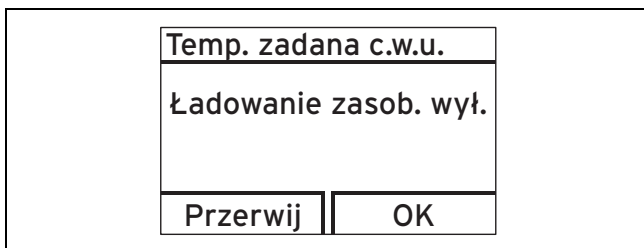

- Aby wyłączyć ładowanie zasobnika i aby tryb ogrzewania działał nadal, nacisnąć ().
 - Na wyświetlaczu pojawia się migająco ustawiona temperatura ciepłej wody.
- Ustawić temperaturę ciepłej wody przy pomocy na **Ładowanie zasob. wył.**.
- Potwierdzić zmianę przy pomocy **OK**.
 - Ładowanie zasobnika jest wyłączone. Aktywna jest tylko funkcja ochrony przed mrozem zasobnika.

5.5.2 Wyłączanie trybu ogrzewania (tryb letni)

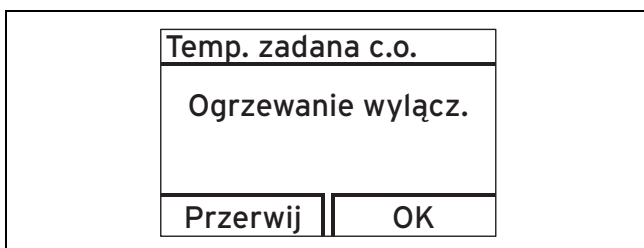

- Aby w lecie wyłączyć tryb ogrzewania, ale pozostawić działające przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, nacisnąć ().
 - Na wyświetlaczu pojawia się wartość temperatury zasilania instalacji grzewczej.
- Ustawić temperaturę zasilania instalacji grzewczej przy pomocy na **Ogrzewanie wyłącz.**.
- Potwierdzić zmianę przy pomocy (**OK**).
 - Tryb ogrzewania jest wyłączony. Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

5.5.3 Tymczasowe wycofanie produktu z eksploatacji



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych wskutek mrozu!

Urządzenia zabezpieczające przed mrozem oraz urządzenia kontrolne są aktywne tylko, gdy produkt nie jest odłączony od sieci elektrycznej, gdy jest on włączony włącznikiem / wyłącznikiem, oraz gdy zawór odcinający gazu jest otwarty.

- Produkt należy tymczasowo wycofywać z eksploatacji wyłącznie wtedy, gdy nie można spodziewać się mrozu.

- Aby wyłączyć produkt, nacisnąć włącznik / wyłącznik.

- Gdy produkt będzie wyłączony, wyświetlacz gaśnie.

W przypadku dłuższego wycofania z eksploatacji (np. urlop) należy dodatkowo zamknąć zawór odcinający gazu.

5.6 Ochrona instalacji grzewczej przed mrozem

5.6.1 Funkcja ochrony przed mrozem



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych wskutek mrozu!

Funkcja ochrony przed mrozem nie może wtedy zagwarantować przepływu w całej instalacji grzewczej, wskutek czego zamrażają części instalacji grzewczej, co grozi ich uszkodzeniem.

- Zadbać, aby podczas nieobecności domowników w okresie mrozów instalacja grzewcza pozostała włączona i aby pomieszczenia były podgrzewane do odpowiedniej temperatury.



Wskazówka

Aby urządzenia zabezpieczające przed mrozem były nadal aktywne, włączyć i wyłączyć produkt przy pomocy regulatora, jeżeli jest on zamontowany.

Jeżeli temperatura zasilania instalacji grzewczej przy włączonym włączniku / wyłączniku spada poniżej 5 °C, produkt uruchamia się i podgrzewa wodę w obiegu zarówno po stronie ogrzewania, jak i ciepłej wody (jeżeli zamontowano tę funkcję) do temperatury 30 °C.

5.6.2 Opróżnianie instalacji grzewczej

Inną możliwością ochrony przed mrozem podczas długotrwałego wyłączenia jest całkowite opróżnienie produktu.

- Proszę zwrócić się w tym celu do autoryzowanego instalatora.

5.7 Odczyt komunikatów o przeglądach


Jeżeli na wyświetlaczu wskazywany jest symbol , konieczna jest konserwacja produktu.

- Proszę zwrócić się w tym celu do autoryzowanego instalatora.
 - Produkt nie znajduje się w trybie usterki, lecz działa nadal.
- Jeżeli jednocześnie migająco wskazywane jest ciśnienie wody, wystarczy dolać wody.
- Aby odczytać więcej informacji na temat przyczyny niezbędnej konserwacji, wywołać „Monitoring” (→ strona 12).

6 Usuwanie usterek

6 Usuwanie usterek

6.1 Odczyt komunikatów usterek

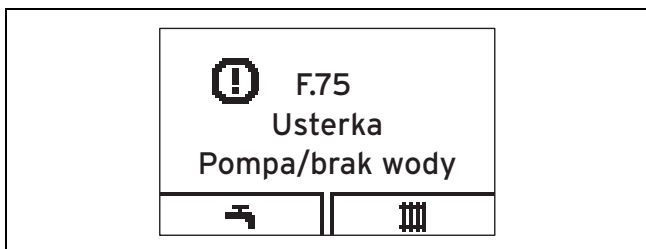


Komunikaty usterek mają priorytet przed wszystkimi innymi wskaźnikami i są wyświetlane na wyświetlaczu zamiast ekranu podstawowego. Wskazania są widoczne naprzemiennie przez dwie sekundy, jeżeli jednocześnie występuje kilka usterek.

- ▶ Jeżeli produkt sygnalizuje komunikat usterki, należy zwrócić się do instalatora.
- ▶ Aby uzyskać więcej informacji na temat stanu produktu, wywołać „Monitoring” (→ strona 12).

6.2 Rozpoznawanie i usuwanie usterek

- ▶ Jeżeli podczas eksploatacji produktu występują jakies problemy, niektóre punkty można sprawdzić samodzielnie przy pomocy załączonej tabeli.
Rozpoznawanie i usuwanie usterek (→ strona 16)
- ▶ Jeżeli produkt po sprawdzeniu na podstawie tabeli nie działa niezawodnie, należy zwrócić się do instalatora, aby usunął problem.

6.3 Usuwanie usterki zapłonu

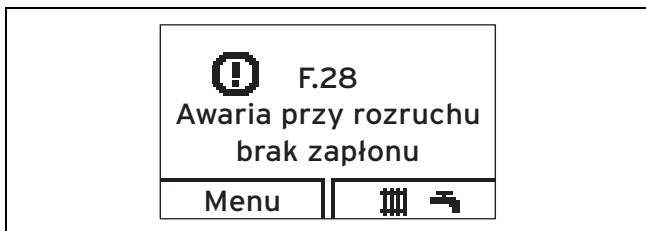

Jeżeli palnik nie uruchomił się po pięciu próbach zapłonu, produkt nie uruchamia się i przełącza się na usterkę. Jest to sygnalizowane przez wskazanie kodów usterek F.28 lub F.29 na wyświetlaczu.

Dopiero po ręcznym usunięciu usterek produktu, uruchamia się on ponownie.

- ▶ Sprawdzić, czy zawór odcinający gazu jest otwarty.
- ▶ Aby usunąć usterki w produkcie, nacisnąć przycisk Reset.
- ▶ Jeżeli nie można usunąć usterki zapłonu po trzech próbach, zwrócić się do instalatora.

7 Funkcje dodatkowe

7.1 Funkcje w menu

7.1.1 Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej

Menu → Ciśnienie wody

Można wyświetlić dokładną wartość ciśnienia napełnienia lub maksymalne dopuszczalne ciśnienie napełnienia.

7.1.2 Monitoring (kody stanu)

Menu → Monitoring

Przy pomocy monitoringu można wyświetlić aktualny stan produktu.

Kod stanu	Znaczenie
	Wskaźniki w trybie ogrzewania
S.00	Ogrzewanie brak zapotrzebowania
S.02	Tryb ogrzewania praca pompy
S.03	Tryb ogrzewania zapłon
S.04	Tryb ogrzewania palnik włączony
S.06	Tryb ogrzewania wybieg wentylatora
S.07	Tryb ogrzewania wybieg pompy
S.08	Pozostały czas blokady ogrzewania xx min
	Wskaźniki w trybie ładowania zasobnika
S.20	Ciepła woda zapotrzebowanie
S.22	Tryb ciepłej wody praca pompy
	Przypadki specjalne
S.31	Brak zapotrzeb. c.o. tryb letni
S.34	Tryb ogrzewania ochrona przed zamroz.

7.1.3 Dane kontaktowe instalatora

Menu → Informacja → Dane kontaktowe

Jeżeli instalator przy pierwszej instalacji zapisał swój numer, można go odczytać w tym miejscu.

7.1.4 Numer seryjny i katalogowy

Menu → Informacja → Numer seryjny

W tym miejscu można odczytać numer seryjny produktu.

Numer katalogowy znajduje się w drugim wierszu.

7.1.5 Zmiana kontrastu ekranu

Menu → Informacja → Kontrast ekranu

W tym miejscu można ustawić kontrast tak, aby wyświetlacz był dobrze czytelny.

7.1.6 Reset blokady palnika (zerowanie czasu blokady palnika)

Menu → Reset blokady palnika

Instalator korzysta z tej funkcji przy konserwacji.

7.1.7 Wywoływanie poziomu instalatora



Ostrożnie!







Ryzyko strat materialnych niefachowej obsługi!

Niefachowe ustawienia w poziomie instalatora mogą spowodować uszkodzenie instalacji grzewczej.

- ▶ Z poziomu instalatora mogą korzystać wyłącznie instalatorzy.



7.2 Ustawianie języka

Aby ustawić inny język:

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać  i  jednocześnie.
- ▶ Nacisnąć dodatkowo przez krótki czas przycisk Reset.
- ▶ Trzymać wciśnięty przycisk  i , aż na wyświetlaczu pojawi się ustawienie języka.
- ▶ Wybrać żądany język przyciskiem  lub .
- ▶ Potwierdzić przyciskiem (OK).
- ▶ Jeżeli ustawiono prawidłowy język, potwierdzić jeszcze raz przyciskiem (OK).



Wskazówka

Jeżeli przypadkowo ustawiono niewłaściwy język, można go zmienić ponownie zgodnie z powyższym opisem. Przewijać symbolem  lub , aż pojawi się właściwy język.

8 Pielęgnacja i konserwacja

8.1 Zawarcie umowy konserwacyjnej

Warunkiem trwałej gotowości do pracy i gotowości działania, niezawodności i długiej trwałości produktu są jego coroczne przeglądy oraz konserwacja co dwa lata, wykonana przez instalatora.

Regularna konserwacja zapewnia optymalną sprawność oraz ekonomiczną eksploatację produktu.

Zalecamy zawarcie umowy serwisowej.

8.2 Pielęgnacja produktu



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych wskutek niewłaściwych środków czyszczących!

Niewłaściwe środki czyszczące mogą uszkodzić obudowę, armatury lub elementy obsługowe.

- ▶ Nie stosować środków w aerozolu, środków rysujących powierzchnię, płynów do mycia naczyń ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub chlor.

- ▶ Obudowę czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości mydła niezawierającego rozpuszczalników.

8.3 Sprawdzanie przewodu odpływowego kondensatu i leja odpływowego

1. Regularnie kontrolować przewód odpływowy kondensatu oraz lej odpływowy pod kątem usterek, w szczególności widocznych lub wyczuwalnych przeszkód lub niedrożności.
2. W przypadku stwierdzenia usterek, zlecić instalatorowi ich usunięcie i przywrócić niezbędną drożność.

9 Wycofanie z eksploatacji

9.1 Ostateczne wycofanie produktu z eksploatacji

- ▶ Zlecić instalatorowi ostateczne wycofanie produktu z eksploatacji.

10 Recykling i usuwanie odpadów

10.1 Usuwanie opakowania

Usunięcie opakowania zlecić instalatorowi, który zainstalował produkt.

10.2 Usuwanie produktu i wyposażenia

- ▶ Produktu ani wyposażenia nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi.
- ▶ Zadbać, aby produkt i całe wyposażenie zostały usunięte w sposób prawidłowy.
- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

11 Gwarancja i serwis

11.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant są zawarte w karcie gwarancyjnej.


11.2 Serwis techniczny

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią Vaillant.

Infolinia: 08 01 80 44 44

Załącznik


A Przegląd struktury menu

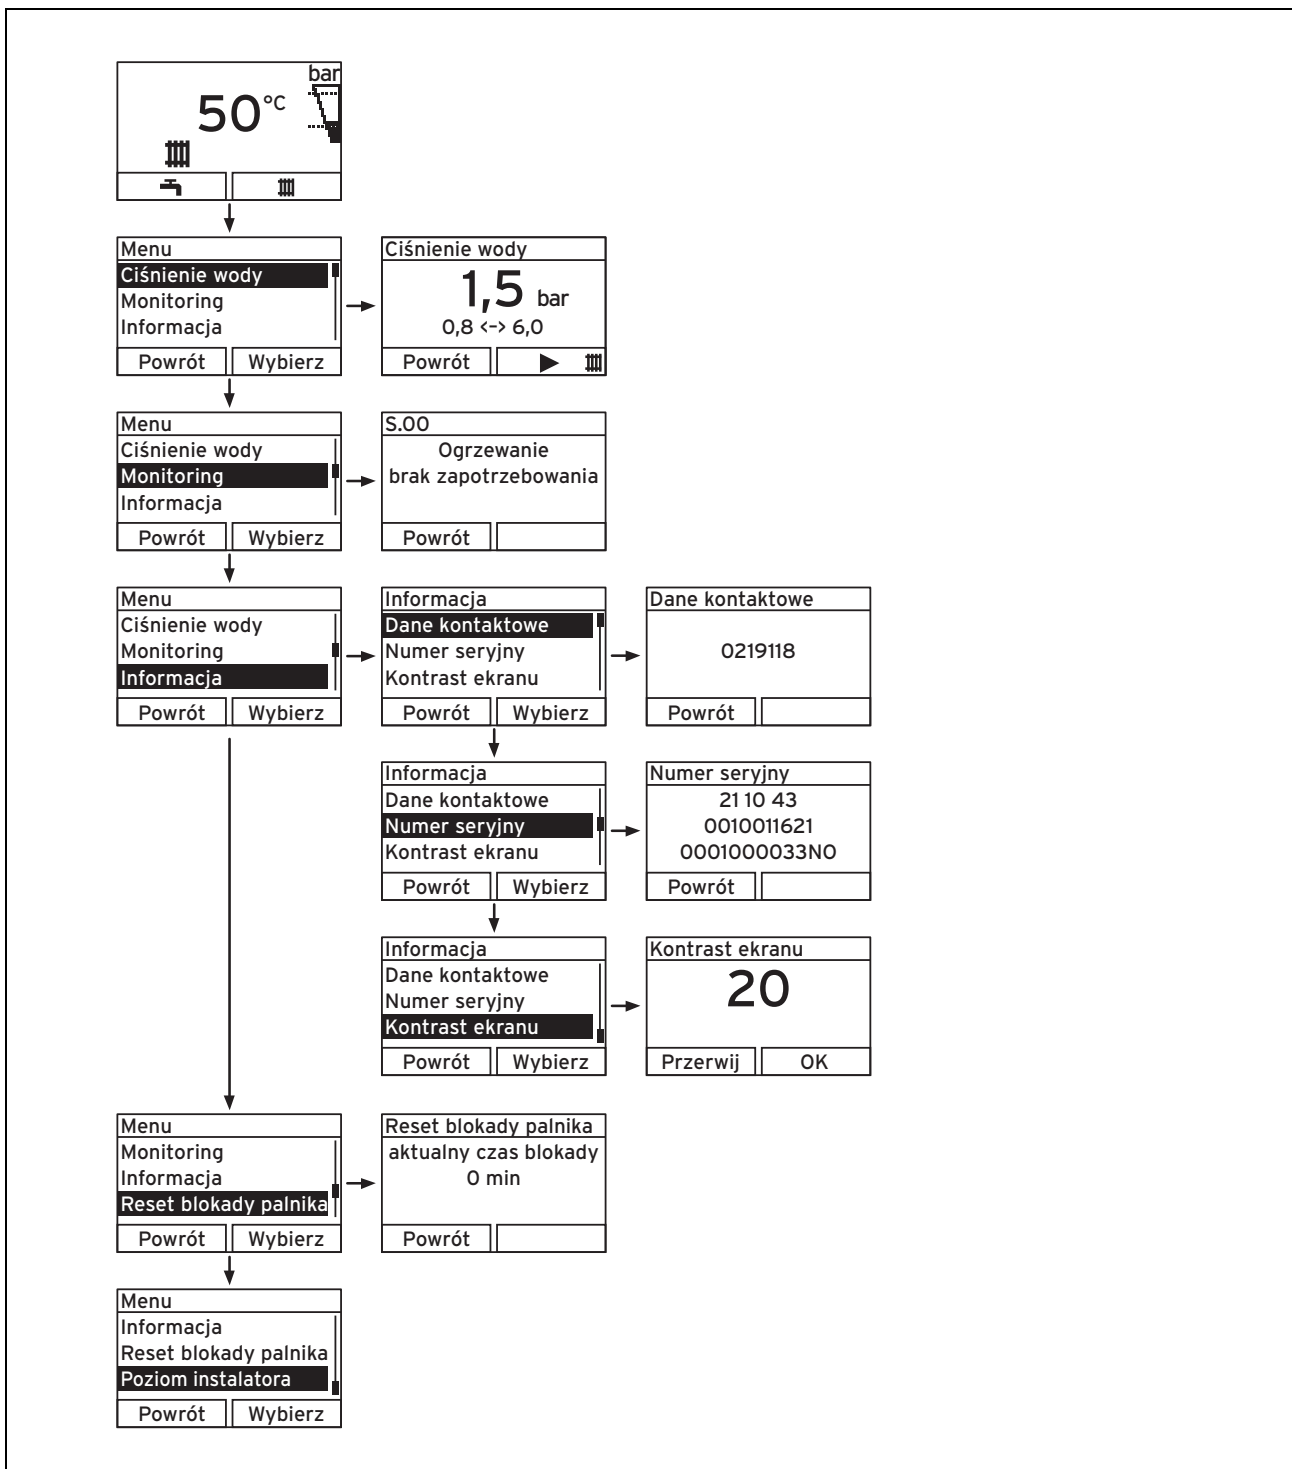

B Rozpoznawanie i usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Brak ciepłej wody, ogrzewanie jest zimne, produkt nie uruchamia się	Zamknięty zawór odcinający gazu w budynku	Otworzyć zawór odcinający gazu w budynku
	Wyłączono zasilanie elektryczne w budynku	Włączyć zasilanie elektryczne w budynku
	Wyłączono włącznik / wyłącznik produktu	Włączyć włącznik / wyłącznik produktu
	Ustawienie temperatury zasilania instalacji grzewczej jest za niskie, lub ustawienie „Ogrzewanie wyłącz.“ i/lub temperatura ciepłej wody są ustawione na zbyt niską wartość.	Ustawić żądaną temperaturę zasilania instalacji grzewczej i/lub żądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej.
	Za niskie ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej	Dolać wody do instalacji grzewczej
	Zapowietrzona instalacja grzewcza	Odpowietrzyć grzejniki Jeżeli problem się powtarza: powiadomić instalatora
	Usterka podczas procesu zapłonu	Nacisnąć przycisk Reset Jeżeli problem się powtarza: powiadomić instalatora
Tryb ciepłej wody działa bez zarzutu; ogrzewanie nie uruchamia się	Brak zapotrzebowania ciepła z regulatora	Sprawdzić program czasowy w regulatorze i ew. skorygować Sprawdzić temperaturę pokojową i ew. skorygować zadaną temperaturę pokojową („Instrukcja eksploatacji regulatora“).

C Uzdatnianie wody w zależności od jej twardości i pojemności instalacji

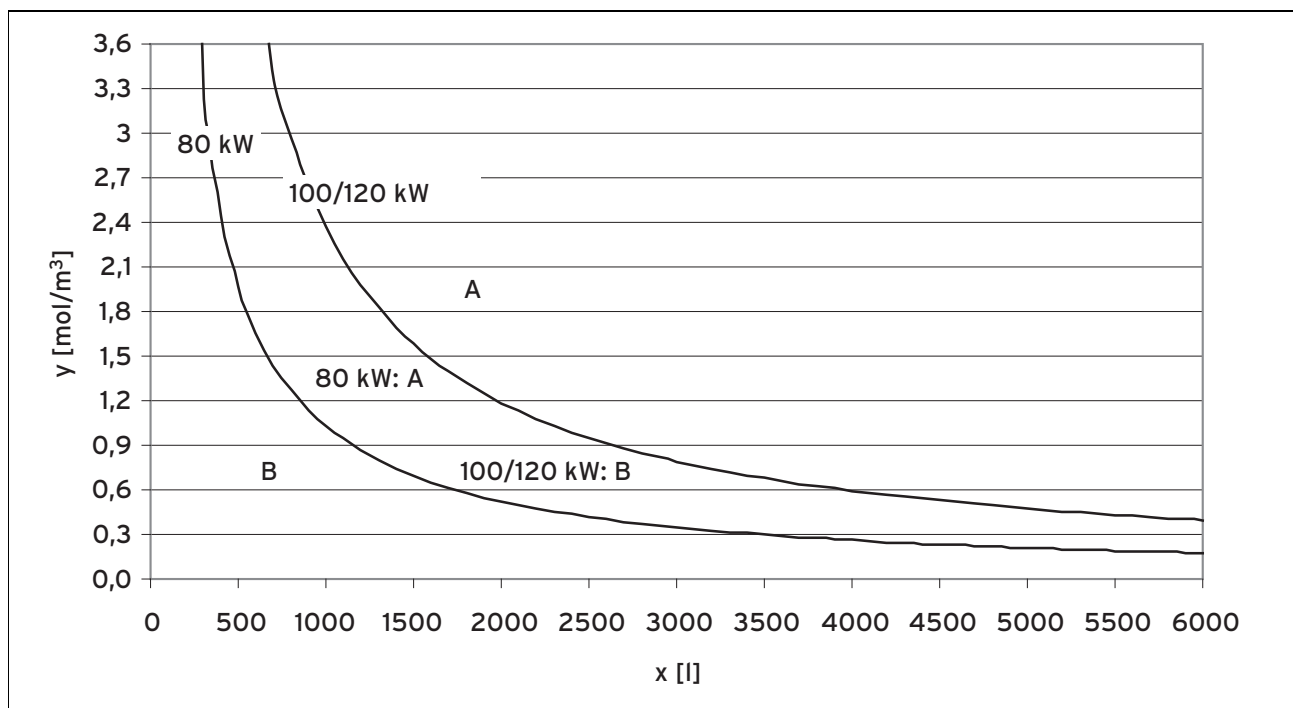

x Pojemność instalacji [l]
y Twardość wody [mol/m³]

A Wymagane uzdatnienie wody
B Uzdatnienie wody nie jest wymagane

D Skrócona instrukcja obsługi

Wyłączenie trybu ogrzewania (tryb letni)

	Temp. zadana c.o. 50°C Powrót ▶ bar	Temp. zadana c.o. Ogrzewanie wyłącz. Przerwij Ok	
--	--	--	--

> > Do Ogrzewanie wyłącz. > Potwierdzić za pomocą (OK)

Ustawianie temperatury ogrzewania (włączenie trybu ogrzewania)

	Temp. zadana c.o. 50°C Powrót ▶ bar	Temp. zadana c.o. 48°C Przerwij Ok
--	--	---

> > Do wyboru temperatury > Potwierdzić za pomocą (OK)

Ustawianie temperatury ciepłej wody

	Temp. zadana c.w.u. 45°C Powrót ▶ C	Temp. zadana c.w.u. 48°C Przerwij Ok
--	--	---

> > Do wyboru temperatury > Potwierdzić za pomocą (OK)

Indeks

B	
Brak wody	9
C	
Ciśnienie napełnienia	
Wskaźnik cyfrowy	12
Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej	
- wyświetlanie	9
Ciśnienie w instalacji	9
Czas blokady palnika	12
Czyszczenie	13
D	
Dane kontaktowe instalatora	12
Dokumenty	6
E	
Ekran podstawowy	8
Elementy obsługowe	6–7
F	
Funkcja ochrony przed mrozem	11
I	
Instalacja	3
Instalacja grzewcza	
- napełnianie	9
- opróżnianie	11
Wskazanie ciśnienia napełnienia	9
K	
Kody stanu	12
Komunikat o przeglądzie	11
Komunikat usterki	12
Konserwacja	3–4, 13
L	
Lej odpływowy	
- sprawdzanie	13
Ł	
Ładowanie zasobnika	11
M	
Menu	
Budowa	8
Miejsce ustawienia	3
Monitoring	12
Mróz	
Ochrona instalacji grzewczej przed mrozem	11
N	
Naprawa	3–4
Numer katalogowy	6, 12
Numer seryjny	6, 12
O	
Opakowanie	
- usuwanie	13
Ostona przednia	6
P	
Pielęgnacja	13
Poziom obsługi	
Instalator	8
Użytkownik	8
Produkt	
- pielęgnacja	13
- usuwanie usterek	12
- włączanie	9
- wyłączenie	11
Ostateczne wycofanie z eksploatacji	13
Przeglądy	3
Przewód odpływowy kondensatu	
- sprawdzanie	13
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej	
- wyłączenie	11
R	
Regulator	10
S	
Stan urządzenia	12
Symbole	7
System DIA	7
T	
Temperatura ciepłej wody użytkowej	
- ustawianie	10
Niebezpieczeństwo oparzenia	3
Temperatura zasilania instalacji grzewczej	11
- ustawianie (bez regulatora)	10
- ustawianie (podłączonym regulatorem)	10
Tryb letni	11
Tryb ogrzewania (produkt połączony)	
- wyłączenie	11
U	
Umowa konserwacyjna	13
Ustawianie języka	13
Usterka zapłonu	12
Usuwanie usterek	12
Utylizacja	
Opakowanie	13
Produkt	13
Wyposażenie	13
W	
Wycofanie z eksploatacji	
- ostateczne	13
- tymczasowe	11
Wyłączenie	11
Wymontowana pokrywa przednia	3
Wyposażenie	
- usuwanie	13
Wyświetlacz	6–7
Ekran podstawowy	8
Wskazywane symbole	7
Z	
Zapach gazu	3
Zapach spalin	3
Zawory odcinające	11
Zmiana kontrastu ekranu	12
Zmiana otoczenia produktu	4
Znak CE	5

0020140105_01 ■ 04.12.2012

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

Al. Krakowska 106 ■ 02-256 Warszawa

Tel. 022 323 01 00 ■ Fax 022 323 01 13

Infolinia 08 01 80 44 44

vaillant@vaillant.pl ■ www.vaillant.pl

© Vaillant GmbH 2012

Przedruk niniejszej instrukcji lub jej części jest dozwolony wyłącznie za pisemną zgodą firmy Vaillant GmbH.

Wszystkie nazwy produktów występujące w niniejszej instrukcji są zastrzeżonymi nazwami / znakami towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw.

Zmiany techniczne zastrzeżone.